



総合体育館平面図①

(資料11-2)

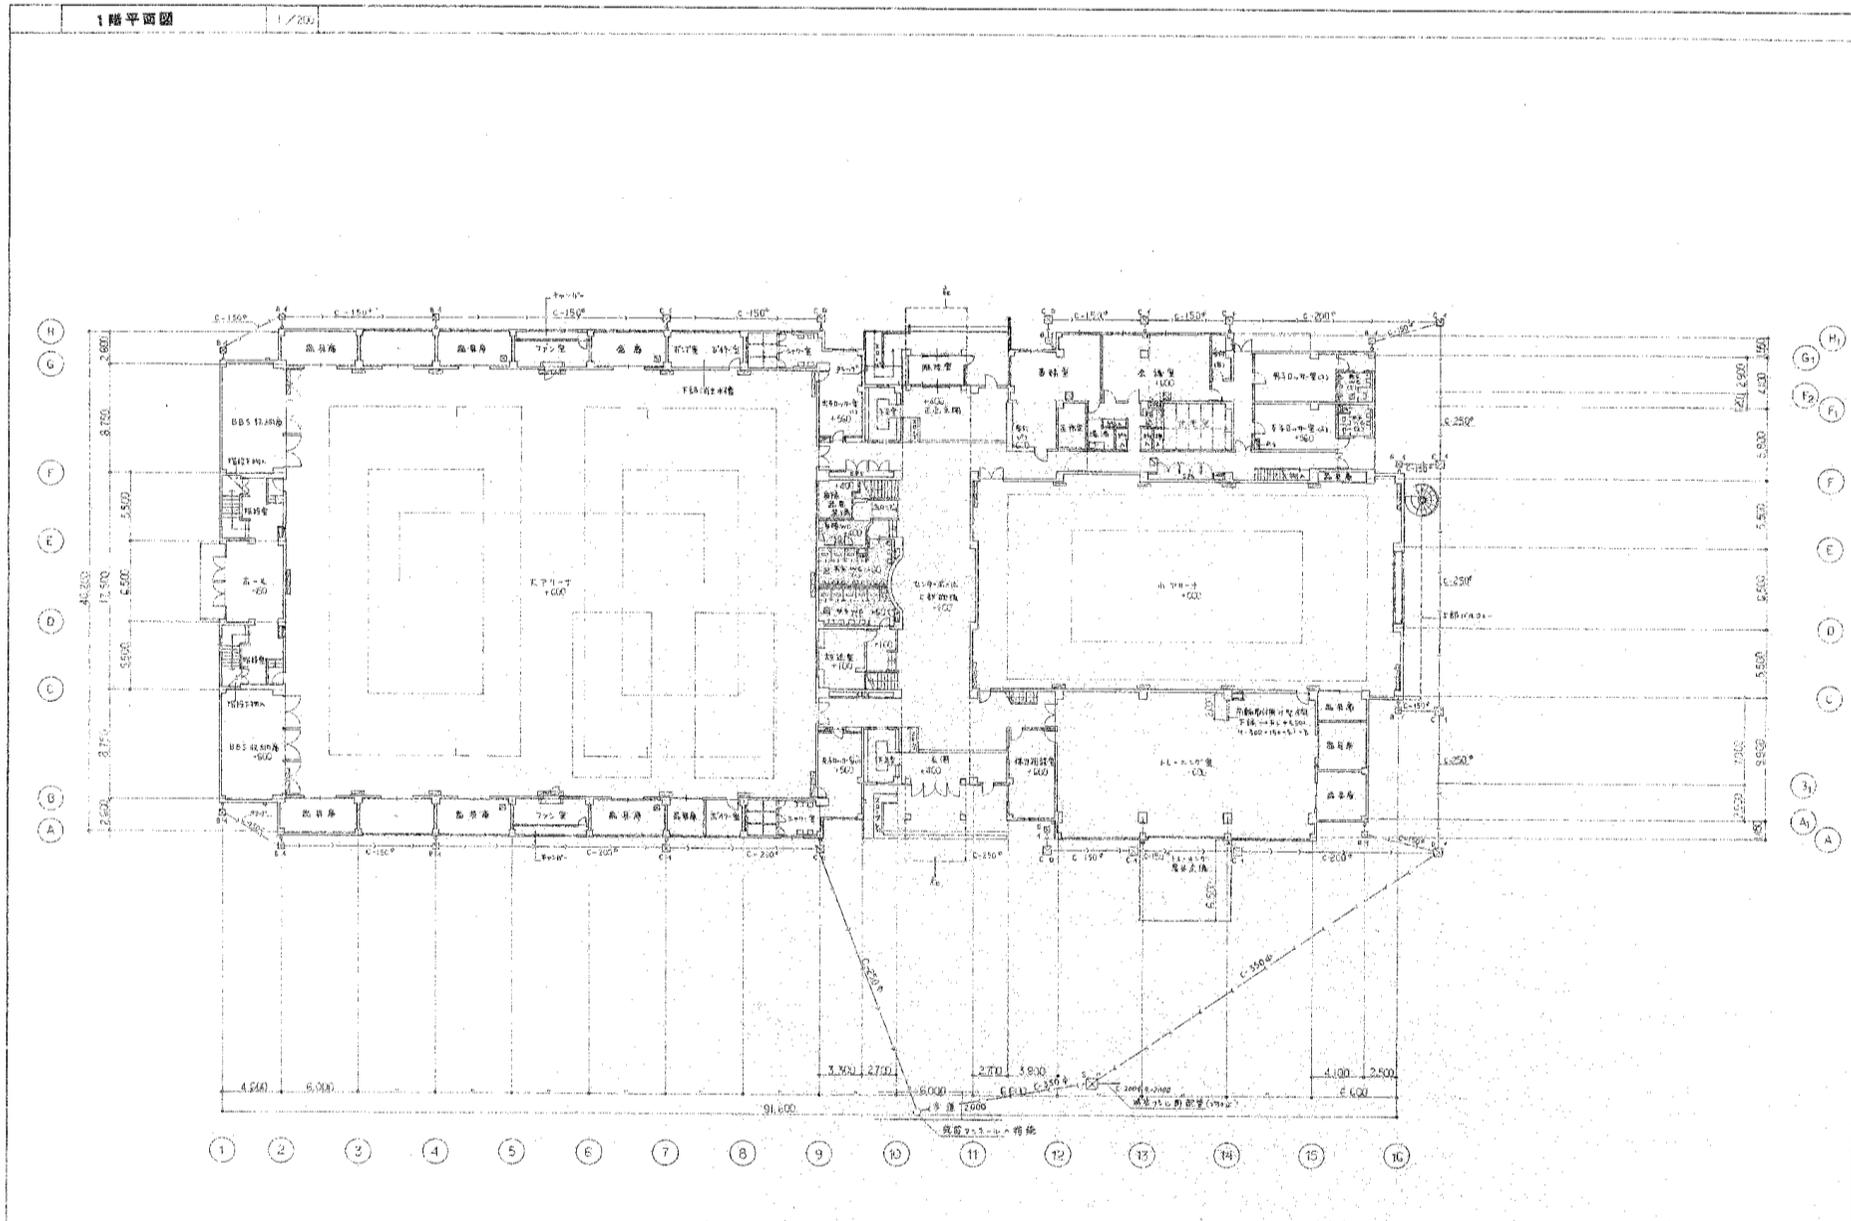

総合体育館平面図②

(資料11-3)

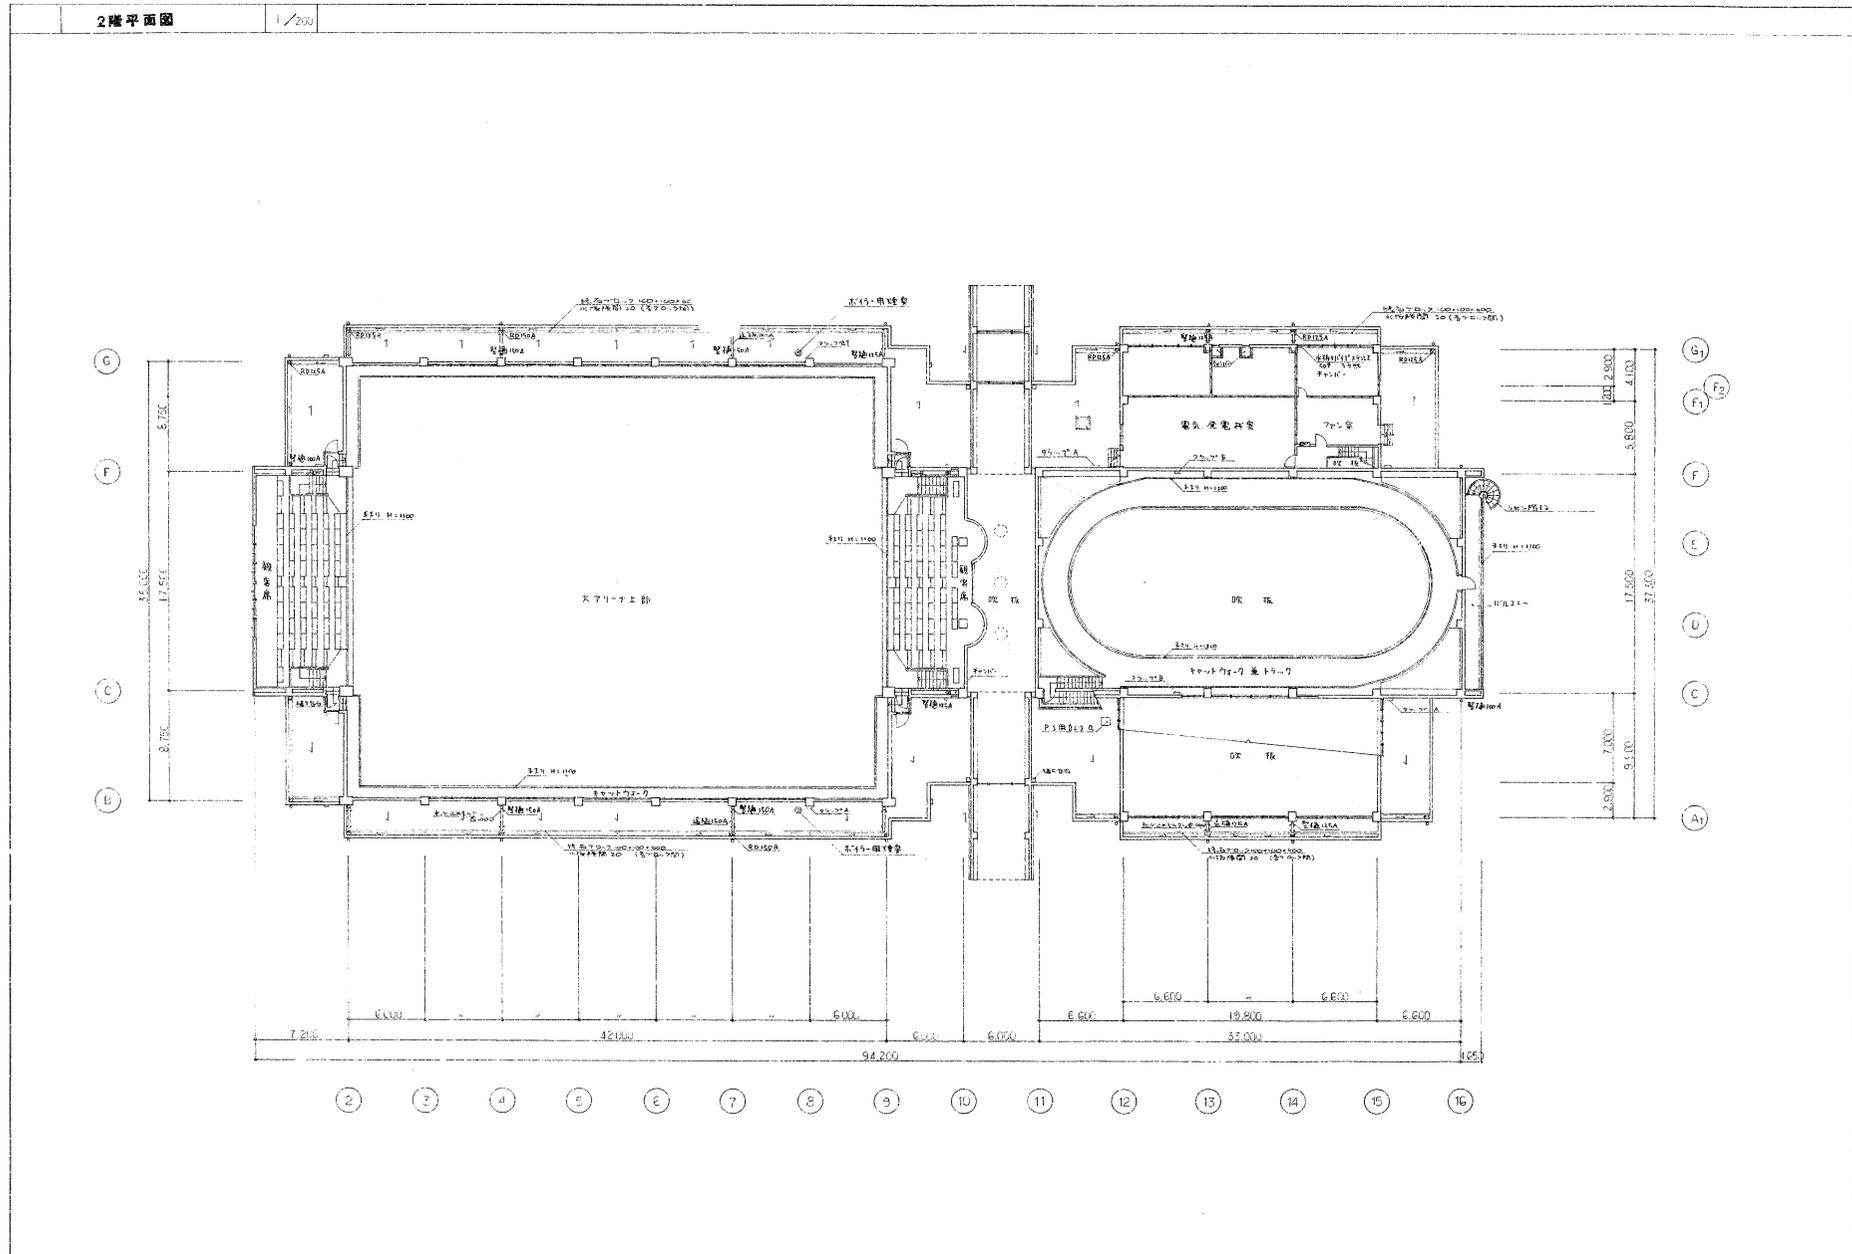

桑畑総合グラウンド平面図


(資料11-4)

【特記】

1. 砂中埋設の電線管は、直埋埋設とする。
2. 図中、箱まき配電設備の埋設深度は、GL-600 E.L.埋設部分には、3-ツル埋設システムを考慮の上、本埋設設備の電法は、照設レベルの手配の図例4.1.1.のS.L. (照設レベル) (照明高さ)

No. 21	MCB3P 225/125A	L-1
No. 22		L-2
No. 23		L-3
No. 24		L-4
No. 25		L-5
No. 26		L-6
No. 28	MCB3P 100/100A	L-7
3. 本埋設設備の電法は、照設レベルの手配の図例4.1.1.のS.L. (照設レベル) (照明高さ)


記号	名称	概要
■	照設レベル	
□	照明分電盤	L-1~6 照明塔用兼付
■	マイクログリッド照明操作盤	120L
□	リトタイマー	自立型
●	照明灯	P1~P6
○	照明柱	CP1~CP4 自立型
□	ハントバル	H16 (R2K-60)
□	*	踏込

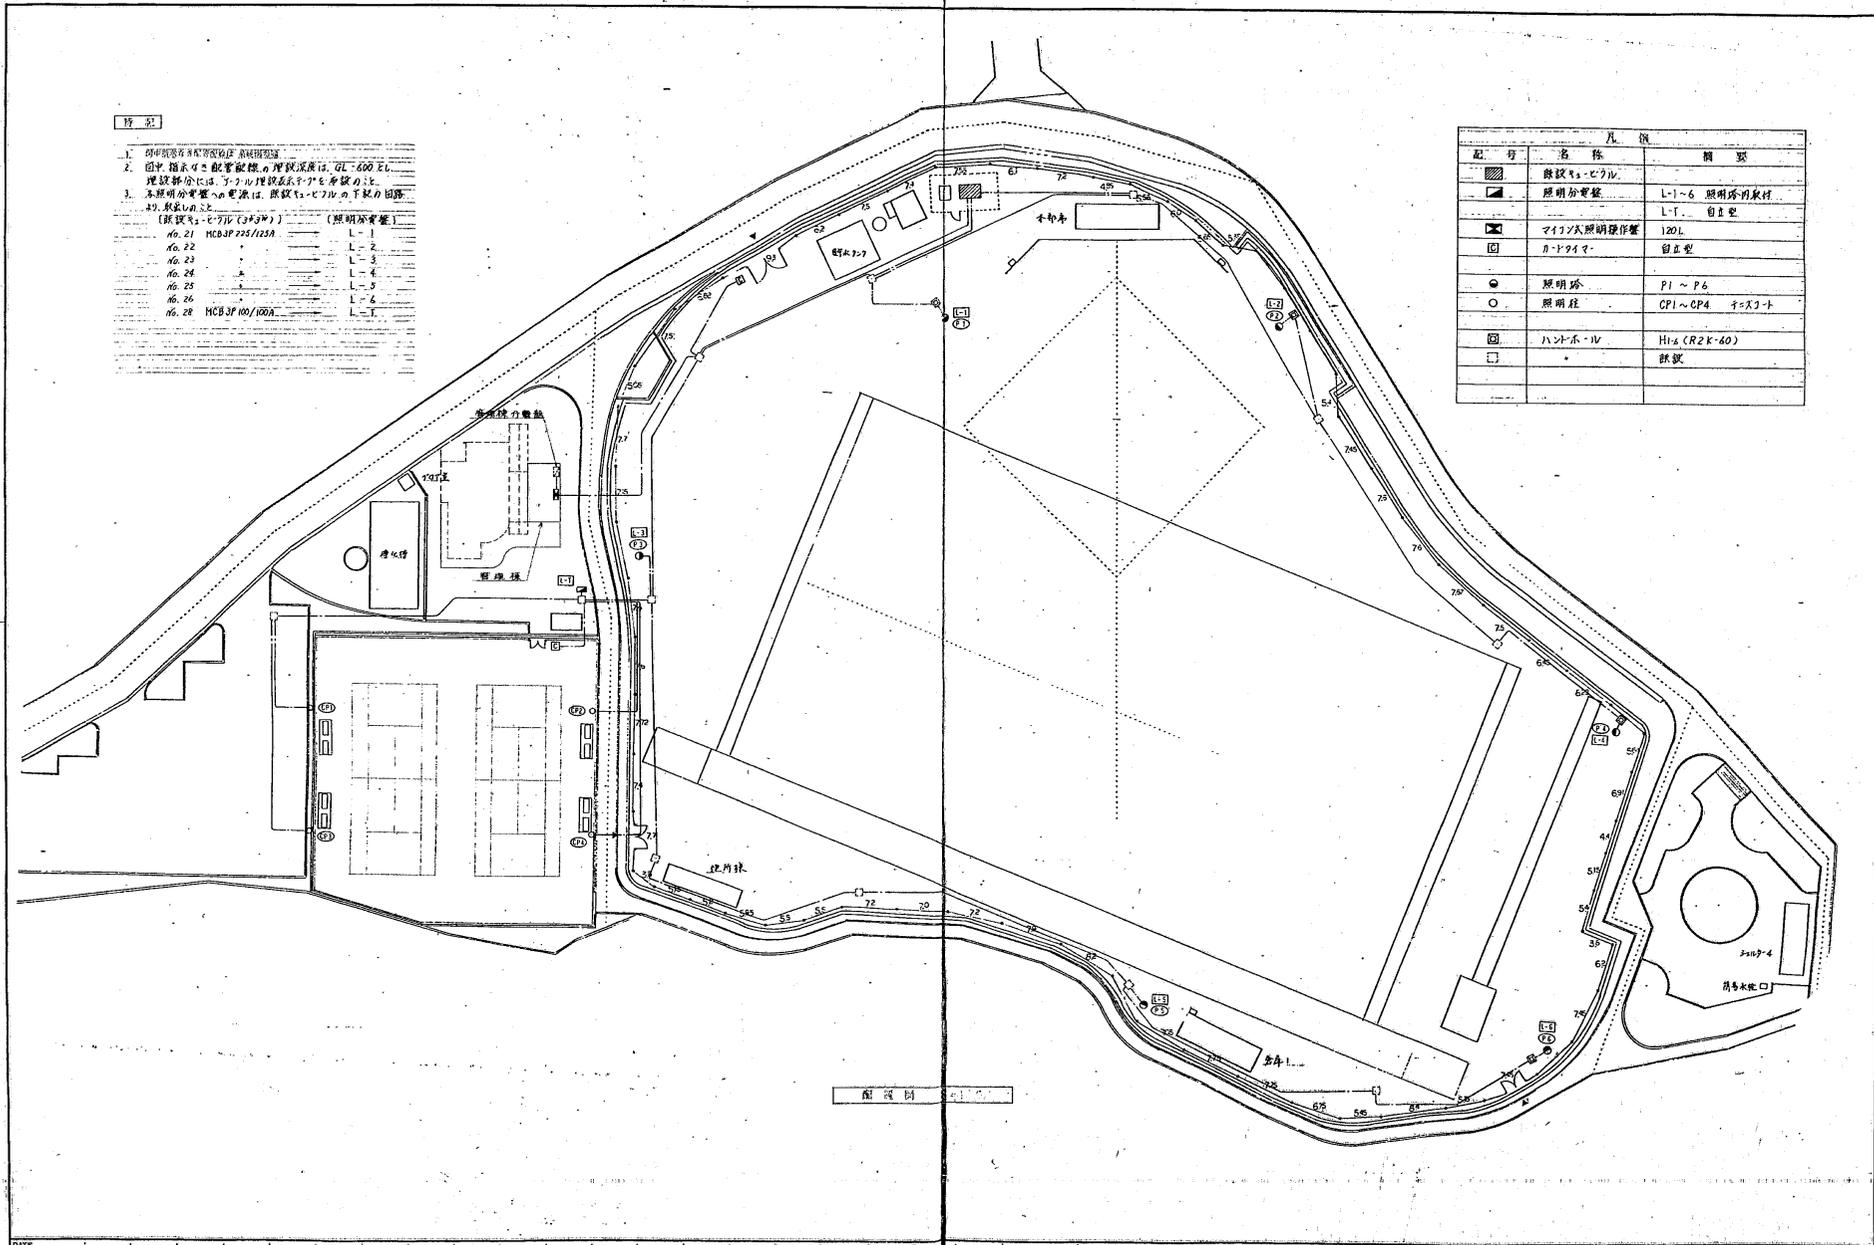


DATE

桑畑総合グラウンド管理等平面図

(資料11-5)

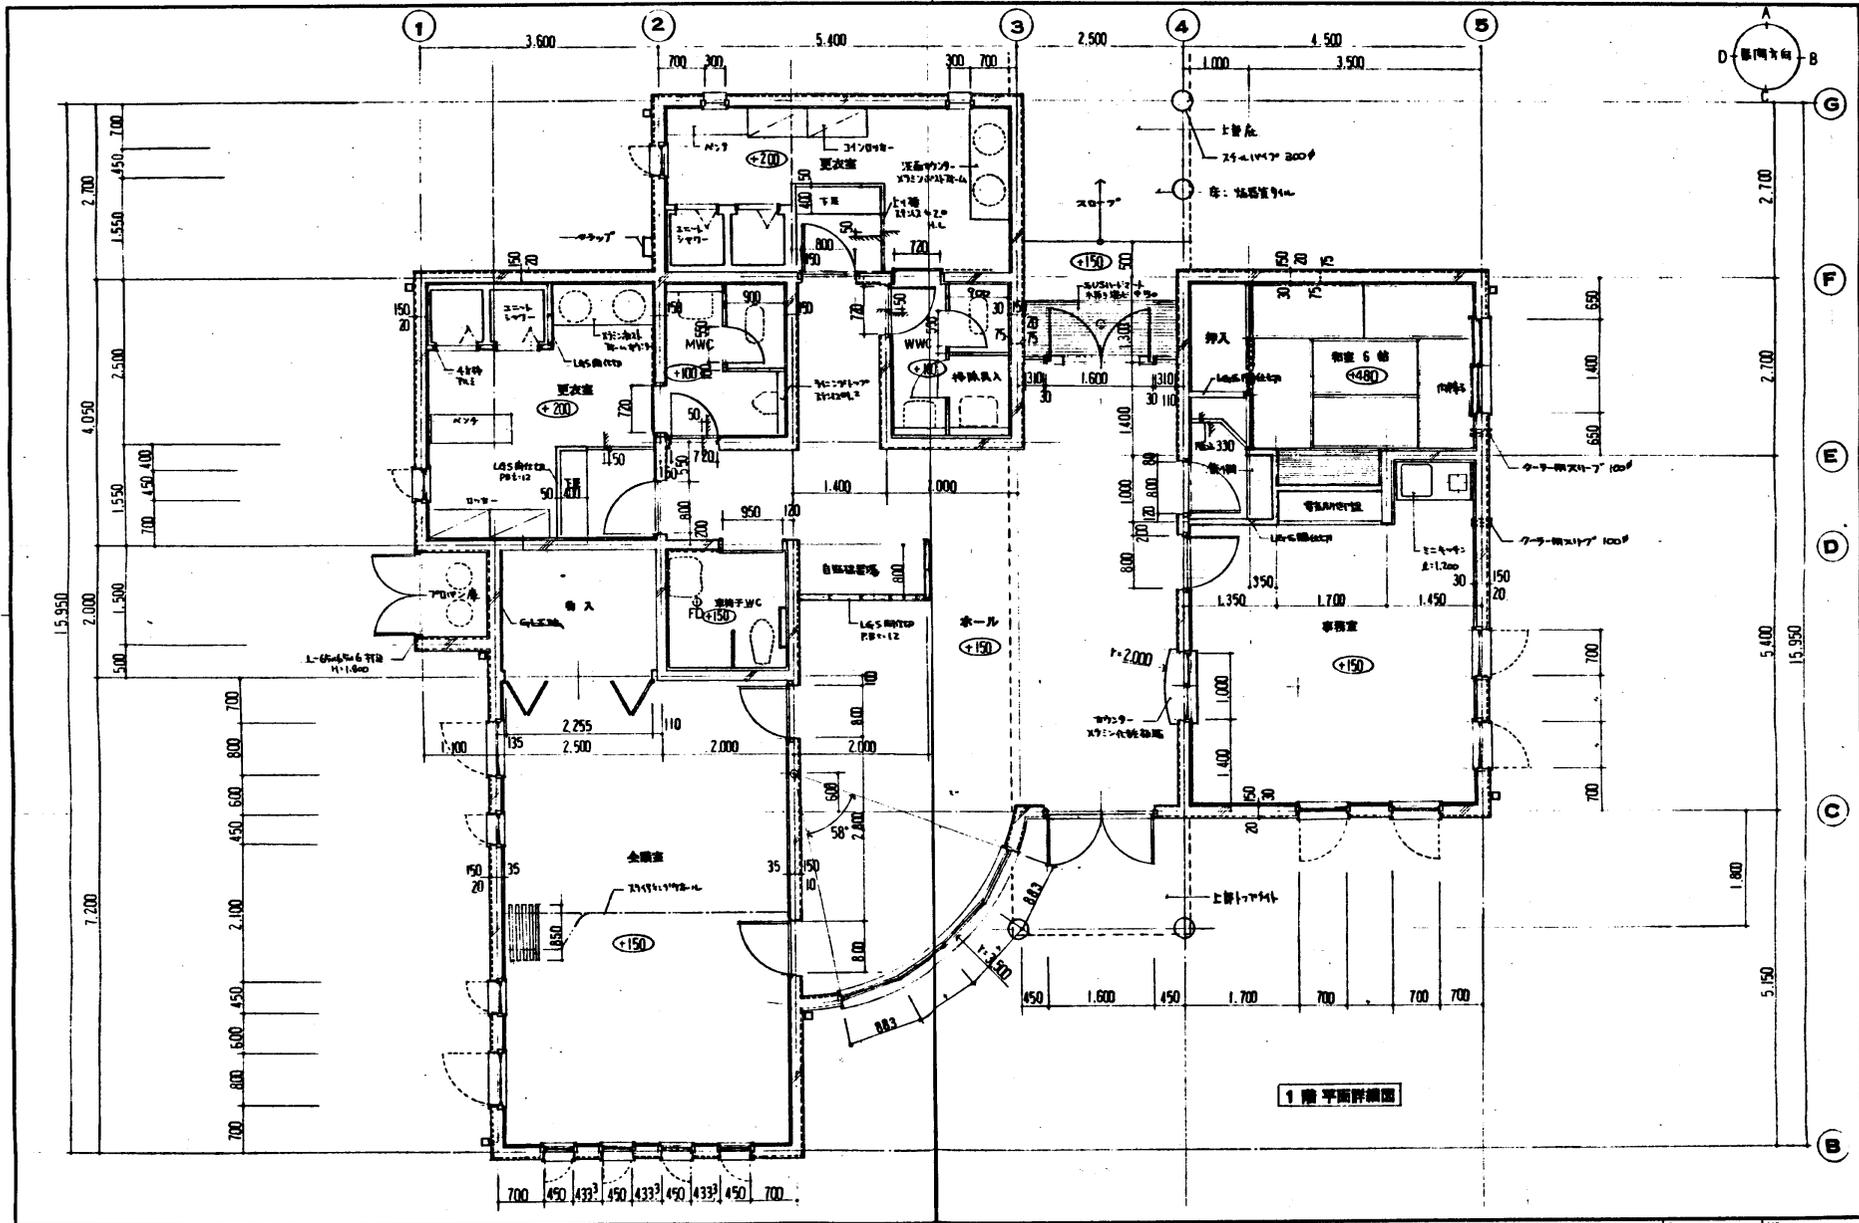


【 阪南市立テニスコート 配置図 】

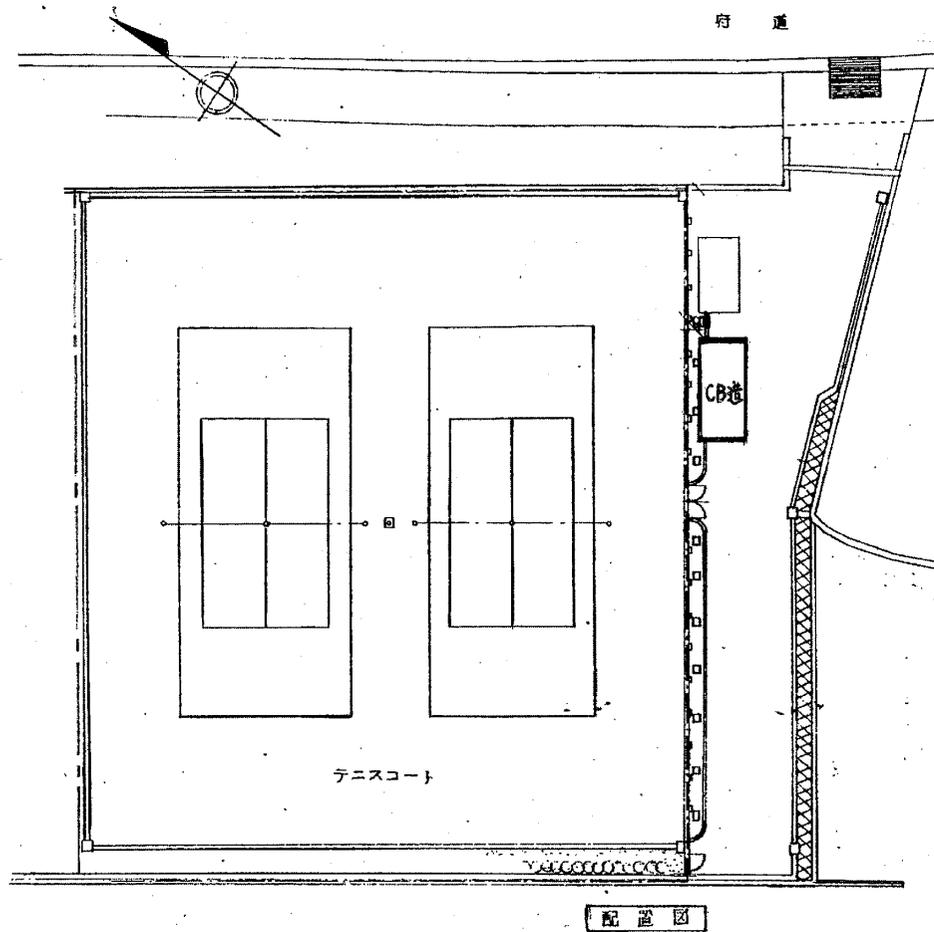

市立テニスコート管理棟平面図。立面図

(資料11-7)

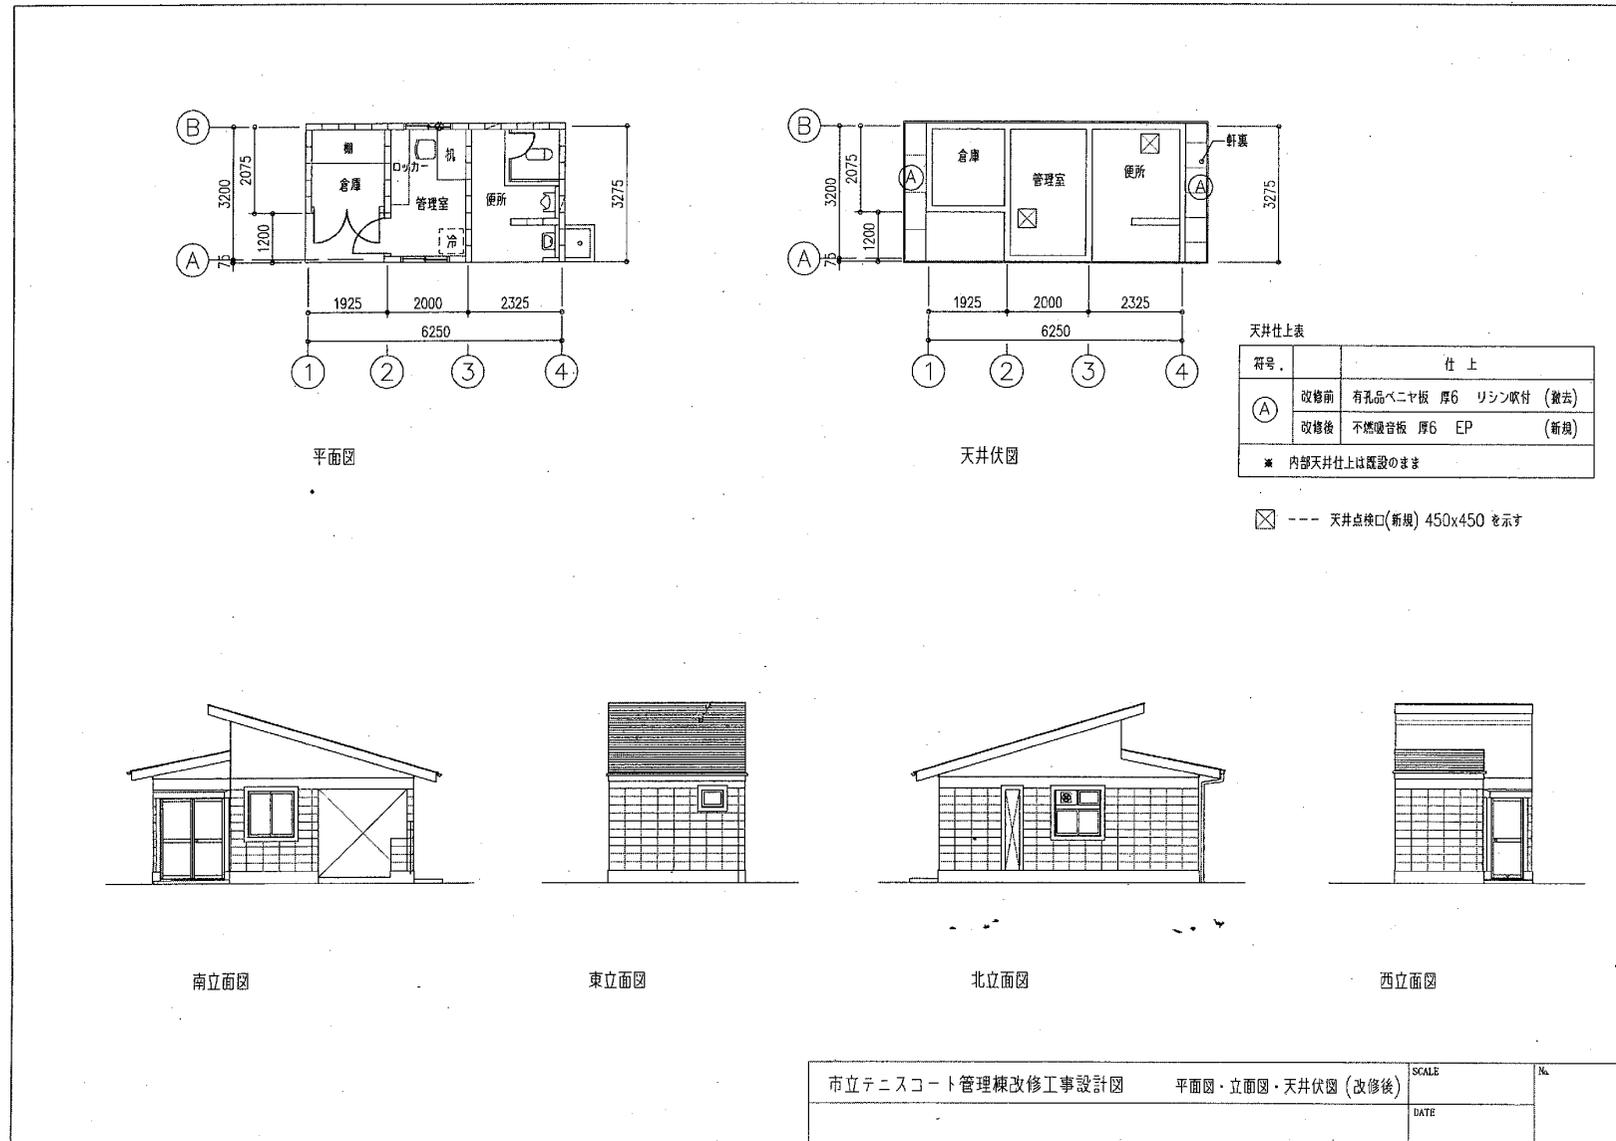

市立テニスコート管理棟改修工事設計図 平面図・立面図・天井伏図 (改修後)	SCALE	No.
	DATE	